



總電源開關：西區總變電站HC-6盤LBS

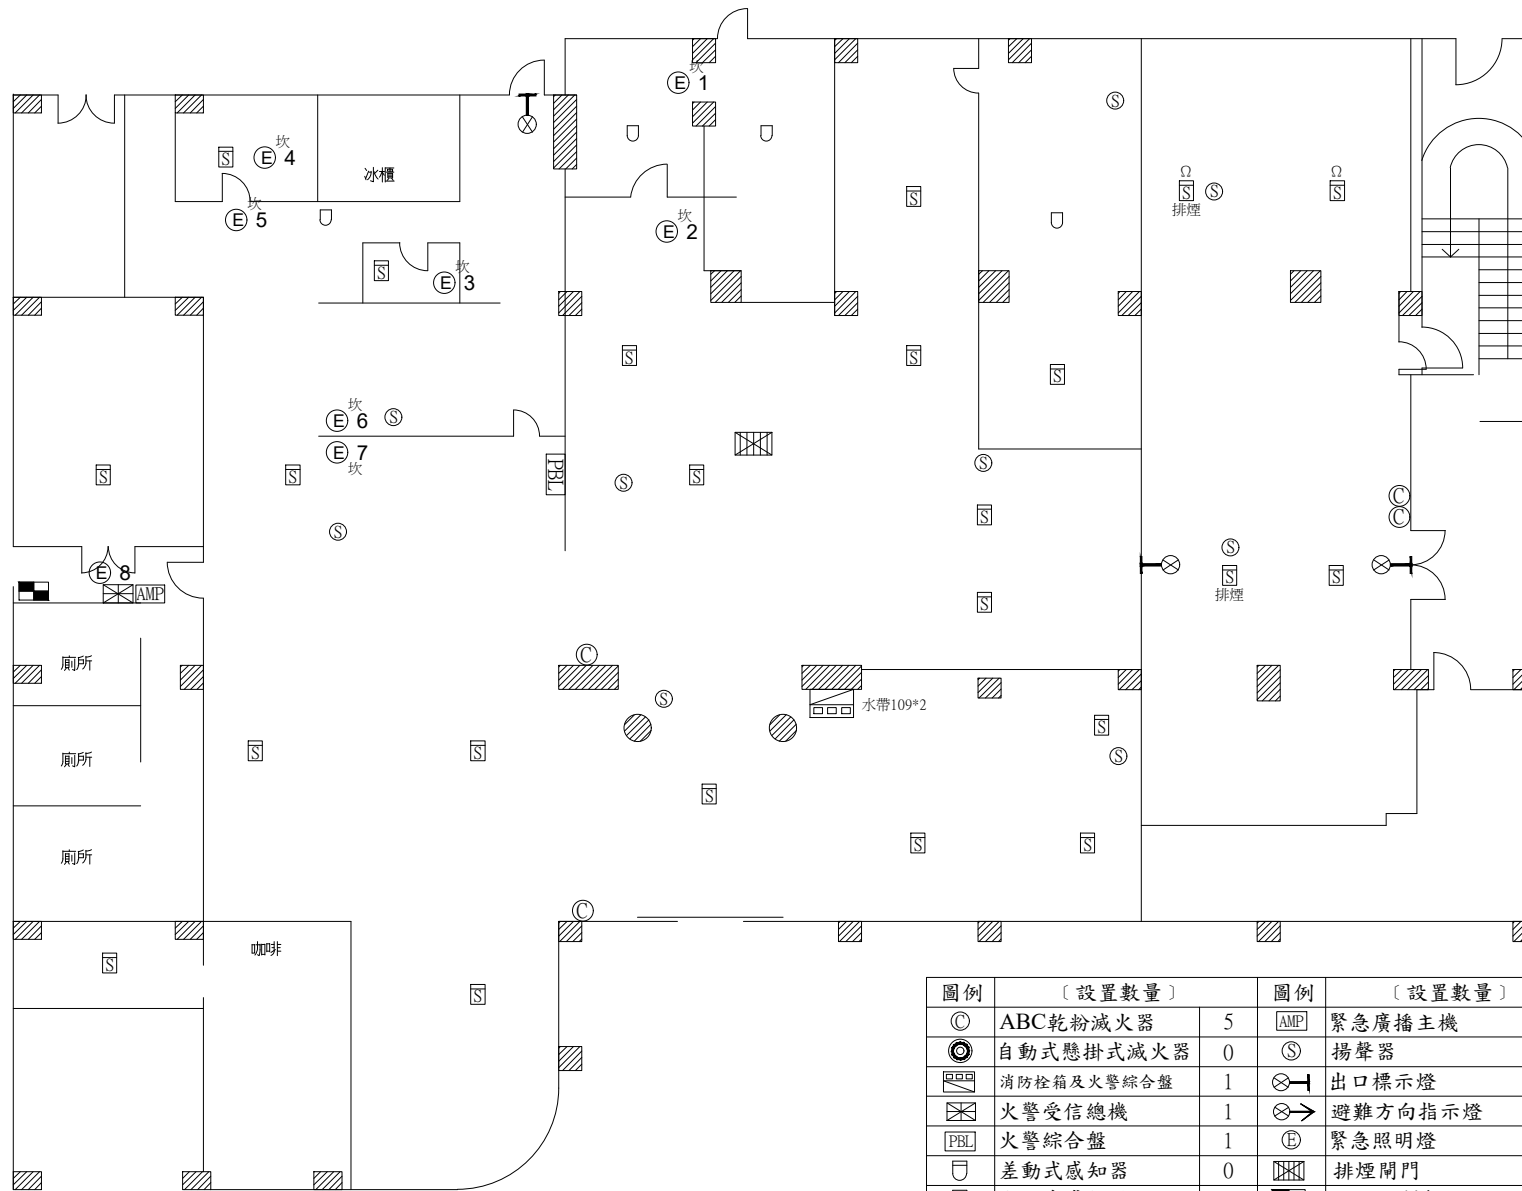

圖例	〔設置數量〕		圖例	〔設置數量〕	
◎	ABC乾粉滅火器	5	AMP	緊急廣播主機	1
◎	自動式懸掛式滅火器	0	⊙	揚聲器	9
☒	消防栓箱及火警綜合盤	1	⊗	出口標示燈	3
☒	火警受信總機	1	⊗→	避難方向指示燈	0
PBL	火警綜合盤	1	⊕	緊急照明燈	8
⊖	差動式感知器	0	☒	排煙開門	1
⊖	定溫式感知器	4	■	排煙控制盤	1
⊖	偵煙式感知器	23			

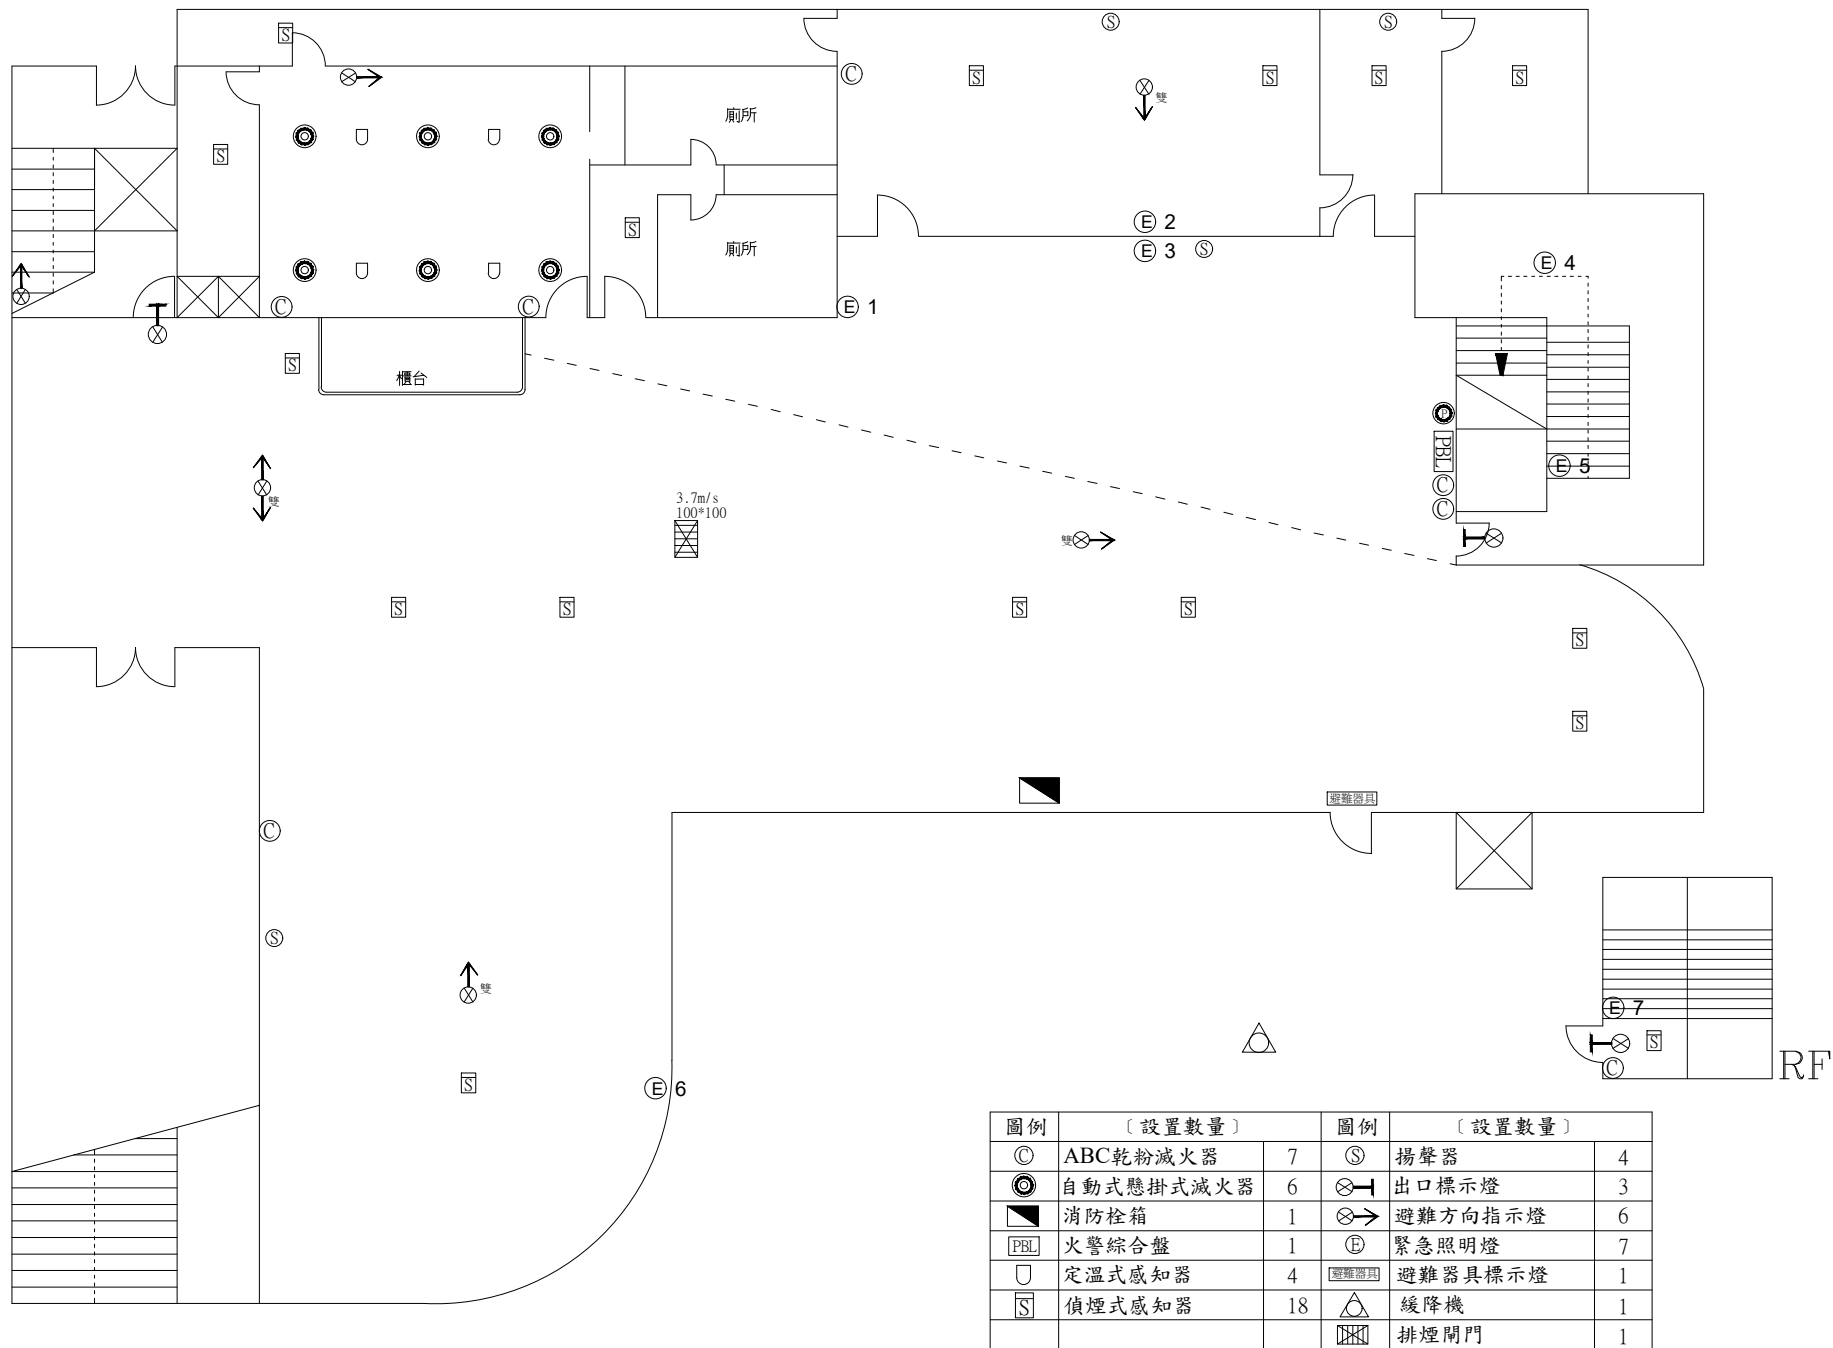

圖例	〔設置數量〕		圖例	〔設置數量〕	
◎	ABC乾粉滅火器	7	⊙	揚聲器	4
⊙	自動式懸掛式滅火器	6	⊗	出口標示燈	3
■	消防栓箱	1	⊗→	避難方向指示燈	6
[PBL]	火警綜合盤	1	⊕	緊急照明燈	7
⊔	定溫式感知器	4	[避難器具]	避難器具標示燈	1
⊓	偵煙式感知器	18	△	緩降機	1
			⊔	排煙開門	1

展昕消防安全設備有限公司

場所名稱：學生松苑餐廳2F
 工程名稱：消防安全設備檢查

繪圖
 日期

比例
 圖別

圖號
 消防設備配置圖